

Tűzvédelmi Szabályzat
11. számú melléklete

Kodály Zoltán Emlékmúzeum
Budapest, Andrássy út 87.-89.

1. Gazdálkodó szervezet alapadatai

Gazdálkodó szervezet megnevezése: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Címe: 1061 Budapest Liszt Ferenc tér 8.

Épület megnevezése: Kodály Zoltán Emlékmúzeum
Címe: 1066 Budapest, Andrásy út 87.-89.

Jelen dokumentumban található adatok, információk a helyszíni bejárások, az üzemeltető adattájékoztatása és a korábbi Tűzvédelmi Szabályzat alapján készült.

2. Kodály Zoltán Emlékmúzeum tűzvédelmi adatai**2.1. Rendeltetés:**

Közösségi (múzeum) alaprendeltetésű.

A Kodály Zoltán Emlékmúzeum a társasház földszintjén és a pinceszintjén található.

2.2. Épület adottságai:

A múzeum felépítése: földszint és pinceszint

Az épületben előtér, múzeum, irodák, archív helyiség, előadó terem, folyosó lettek kialakítva.

2.3. Befogadóképesség

Az épületben a tömegtartózkodásra szolgáló helyiség nem lett kialakítva.

A Múzeum területén az egyidejűleg tartózkodó személyek száma maximum: 50 fő.

2.4. Kiürítés, menekülés

Az épületben munkát végző munkavállalók és látogatók menekülési képességüket tekintve önálló menekülésre képesek.

Átmeneti védett tér nem került kialakításra az épületben.

A múzeumban ötven főt meghaladó befogadó képességű helyiség nem található.

Helyiségek maximális befogadóképességére vonatkozó adatok:	
Pincehelyiség – előadó terem	max. 50 fő

A bérleményi területre vonatkozóan a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kiürítés számítás készítésére nem kötelezett.

3. Tűzoltó egységek beavatkozását segítő információk

Az épület megközelíthetősége:	Az épület főbejárata a Andrásy utca felől megközelíthető.
Tűzoltó készülék:	Szintenként és szükség szerint helyiségenként vannak kihelyezve a tűzoltó készülékek
Falitűzcsap.	Nincs
Az épület tűzvédelmi főkapcsolója:	Földszint, főbejáratnál, fémszekrényben
Az épület gázelzárója:	Földszint, konyhában
Az épület vízelzárója:	Földszint, folyosón.
Tűzjelző berendezés:	Van, bejáratnál jobbra lévő helyiségben.
Az épület gyülekezésre kijelölt helye:	Andrásy út járdasziget (szemben az épülettel)

4. Használati szabályok

4.1. Tűzveszélyes tevékenység

Az épületben állandó tűzveszélyes tevékenységet nem lehet folytatni.

Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet a Tűzvédelmi Szabályzat 24. szakaszában meghatározott feltételek szerint lehet végezni.

4.2. Dohányzásra kijelölt helyek

Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehetséges a Tűzvédelmi Szabályzat 27. szakaszában meghatározott feltételek szerint.

A kijelölt dohányzóhely(ek): Az épület előtt az utcán.

4.3. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok

Az épületben nem történik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag előállítása, forgalomba hozatala.

Az épület múzeumként funkcionál.

4.4. Fűtőberendezések

Meghibásodás esetén jelezni kell a hibát az Üzemeltetési és Beszerzési Osztálynak.

Az üzemeltetésre vonatkozó követelményeket a tűzvédelmi szabályzat 31. szakasza szabályozza.

5. Tűzterhelés, létesítményi tűzoltóság

Meglévő adottság az épület tűzterhelési értéke, a 239/2011. (XI. 18.) Kormányrendelet 6. és a 2. melléklete alapján létesítményi tűzoltóság kialakítása nem követelmény.

6. Tűz esetén teendők

A többszörösen módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendelet 4.§ (1) pont (a) bekezdése alapján a Kodály Zoltán Emlékmúzeum (1066 Budapest, Andrásy út 87. - 89.) Tűzriadó terv készítésére nem kötelezett.

A tűz esetén teendők célja: egy esetleges tűz vagy káreset bekövetkezése esetén szükséges intézkedés sorozat megtétele, elkerülvén - vagy a legkisebb mértékre csökkentve - a személyi és tárgyi veszteséget, illetve károsodást.

6.1. Tűz esetén teendők hatálya kiterjed a Kodály Zoltán múzeum:

- teljes területére,
- műszaki üzemeltetését vezető személyekre,
- területén bármilyen okból tartózkodó személyekre.

6.2. Tűz esetén teendők oktatása

A „Tűz esetén teendőket” oktatás keretében meg kell ismertetni a Kodály Zoltán Emlékmúzeum munkavállalóival.

A tűz esetén teendők a Kodály Zoltán Emlékmúzeum bővítésekor, átépítésekor, valamint a tervet érintő építészeti, épületgépészeti átalakítások és a használatban bekövetkező változások esetén felül kell vizsgálni, és a szükséges módosításokat végre kell hajtani.

6.3. Tűzjelzés, riasztás módja

A tüzet észlelő személy köteles a tüzet jelezni a tűzoltóság felé.

Az épület területén tartózkodók (munkavállalók, vendégek) riasztása az alábbiak szerint történhet:

- személyes észlelés esetén hangos **"TŰZ VAN! TŰZ VAN! Mindenkit felszólítok az épület azonnali elhagyására!"** kiáltással,
- Tűzjelző berendezés kézi jelzés adó benyomásával.

Gyülekezési hely: Andrassy úton a járdasziget (épülettel szemben)

6.4. Segítségkérés, tájékoztatás

A hivatásos tűzoltóság segélyhívó száma: 105; de az észlelt tűz jelezhető a 112-es telefonszámon is.

Mentők értesítendőek a 104-es telefonszámon személyi sérülés, haláleset esetén, és a Rendőrség a 107-es telefonszámon, jelentős anyagi kár, haláleset, bűncselekmény gyanúja esetén.

A Tűzoltóság segélyhívó számát és a tűz esetén értesítendő személyek és szervezetek telefonszámait jól látható módon ki kell helyezni a múzeum jegypénztáránál.

A jelzésnek tartalmaznia kell:

- **Az esemény pontos helye** (Pl. 1066 Budapest, Andrassy út 87. – 89.),
- **Az esemény leírása,**
- **Mit veszélyeztet,**
- **Emberélet van-e veszélyben,**
- **Megadjuk nevünk, telefonszámunk.**

A tűz jelzése és a kiürítés után a jelző személy köteles értesíteni a műszaki igazgatót:

Név: Reményi Katalin

Telefonszám: +3630-328-9933

és az

üzemeltetési és beszerzési osztályvezetőt:

Név: Tomozi Gábor

Telefonszám: +3670-507-5812

és az

Kodály Múzeum vezetőjét:

Név: Sebestyén Theodóra

Telefonszám: +3630-327-3685

6.5. Az épület elhagyása

A tűz jelzését követően – illetve azzal egy időben – gondoskodni kell a terület azonnali kiürítéséről is.

A tűzriadó alkalmával az épületet lehetőleg a legrövidebb útvonalon kell elhagyni, és az épülettől távolabbi helyen kell gyülekezni az erre kijelölt helyen.

A menekülés során legyen figyelemmel környezetére, az arra rászorulókat a menekülésben segítse.

A gyülekezési helyet a kiérkező tűzoltóság utasításáig TILOS elhagyni.

A gyülekezési helyen létszámellenőrzést kell tartani!**6.6. Tűz esetén szükséges teendők**

Tőlünk elvárható mértékig magunk és környezetünk veszélyeztetése nélkül a szükség szerinti biztonságos beavatkozás pl: tűzoltó készülékkel próbáljuk meg eloltani a kezdeti tüzet!

6.6.1. A tűz oltásában való közreműködés

A Kodály Zoltán Emlékmúzeum területén minden dolgozó köteles öntevékenyen, késedelem nélkül intézkedni a tűzveszély elhárításában és a tűz oltásában.

- A tűz oltását lehetőleg a veszélyeztetett épületrész vagy szabadterület kiürítésével egyidejűleg kell megkezdeni.
- A tűz oltására a múzeum területén elhelyezett tűzoltó készülékeket kell felhasználni.
- Tilos és életveszélyes, bármilyen villamos berendezés, elektromos működtetésű gép, eszköz - amennyiben nem történt meg a feszültségmentesítése - tűzének vízzel történő oltása.
- A tűz oltását - amíg az életveszély nélkül lehetséges - megszakítás nélkül folytatni szükséges, illetve a tűz terjedését akadályozni kell a tűzoltóság kéréséig, vagy a tűz teljes eloltásáig.
- Amennyiben a tűzoltás élet veszélyeztetése nélkül nem végezhető tovább, úgy el kell hagyni a helységet. A helység elhagyásánál a helység ajtaját be kell csukni!
- A tűzoltóság kérésére után a további teendőket a tűzoltás vezető határozza meg

6.6.2. Minden dolgozó feladata tűz esetén

Tűz esetén:

- az általa használt berendezéseket feszültség mentesíti;
- az épületben tartózkodókat, illetve az arra rászorulókat a menekülésben segíti;
- a helyiséget, illetve a veszélyeztetett területet a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a legrövidebb útvonalon elhagyja és a gyülekező helyre megy;
- a tűzoltás vezető utasításait követi, illetve végrehajtja;
- tűz esetén a dolgozók elsődleges kötelessége közreműködni a bajba jutottak, vagy bármely más okból az épületet elhagyni nem tudó személyek mentésében.

A kiürítés, mentés, tűzoltás során a tűzoltás vezető (tűzoltóság) intézkedéseit a jelenlévők kötelesek végrehajtani.

Alapszabályok a vészhelyzetben történő cselekvésre
--

- a füst alatt a padozat közelében kell maradni,
- sokat segíthet, ha az ember – mielőtt füsttel teli területen mozogná – valamit az arca elé tud tartani (bevizezett ruhát), ha ilyen nincs a közelben, akkor a száj és az orr elé helyezett ing, szalvéta, más ruhanemű a meneküléskor a légutaktól az ingerlő füstszecskéket távol tartja,
- ha a mennyezet alatt vastag, fekete füst gyűlt össze, gyorsan kell menekülni,
- tűzesetnél nem szabad késlekedni értékes tárgyak mentésével, az emberek mentéséről kell gondoskodni,
- ha a füst már a padlóig kiterjedt, meg kell próbálni egy másik menekülési utat találni,

- ha személy van bezárva, akkor közte és a tűz között be kell csukni minden lehetséges nyílászárót, az ajtók és az ablakok becsukása révén a tűz nem jut elegendő oxigénhez, így az égés lényegesen lassúbb lesz, másrészt a füst és a láng terjedését is akadályozzuk ezzel; a helyiségben található anyagokkal el kell tömíteni az ajtók réseit, ezzel megakadályozható a füst bejutása; ezt követően a helyiség ablakainak kinyitásával friss levegő áramolhat be; ha mindez fordítva történik az égés erősödhet,
- ha személy be van zárva, segítségért kell kiáltania, és közben körül kell néznie van-e másik menekülési út,
- mentésre váró akasszon ki valamit, pl. inget, más ruhadarabot az ablakba, így jelezze a Tűzoltóság részére tartózkodási helyét.

6.7. A tűzoltás utáni teendők

A tűz eloltása és a tűzoltóság elvonulása után a helyszínt érintetlenül kell hagyni, amíg az illetékes hatóságok a tűzvizsgálatot el nem végzik. A tűzvizsgálat végrehajtásához a hatóság részére mindenki köteles a kért felvilágosítást megadni. A hatósági tűzvizsgálat befejezése után a helyreállítási munkákat meg kell kezdeni, gondoskodni kell az elhasznált tűzoltó eszközök és anyagok (pl. tűzoltó készülék) pótlásáról.

6.8. Veszélyforrások – védekezési módok:

Veszélyforrás	Veszélyhelyzet	Következmény	Hatások	Védelmi módok
Villamos fogyasztó-, kapcsoló berendezések	Berendezés meghibásodása, túlterhelés, túlhevülése...stb.	Elektromos zárlat, villamos ív	Tűzveszély – tűz.	Áramtalanítás, áramszolgáltató értesítése, tűzoltás.
Gázfogyasztó berendezések	Csővezeték, csővezeték csatlakozások sérülése, berendezések meghibásodása.	Gázok kijutása a helyiségbe (gázszivárgás).	Tűz- és robbanásveszély.	Gáz főelzáró csap elzárása, szellőztetés, gázszolgáltató értesítése, áramtalanítás, tűzoltás. Nyílt láng használata, szikrát okozó tevékenység végzése, elektromos kapcsolók működtetése TILOS!

6.9. Alaprajz

A menekülési útvonaltervet a 1. függelék tartalmazza.

Függelékek

1. függelék Menekülési útvonalterv






TŰZRIADÓ TERV

ALAGSORI ALAPRAJZ





Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
 Kodály Zoltán Emlékmúzeum és Archívum
 1062 Budapest, Andrásy út 87-89.
 Hrsz.:29407/0/A/52


2018. október

Jelmagyarázat:

-  menekülési útirány
-  tűzoltó készülék
-  tűzjelző központ
-  tűzvédelmi főkapcsoló
-  gáz főelzáró

Tűzeset, káreset bejelentése:

-  Tűzoltóság **105**
-  Rendőrség **107**
-  Mentők **104**
-  Központi segélyhívó **112**

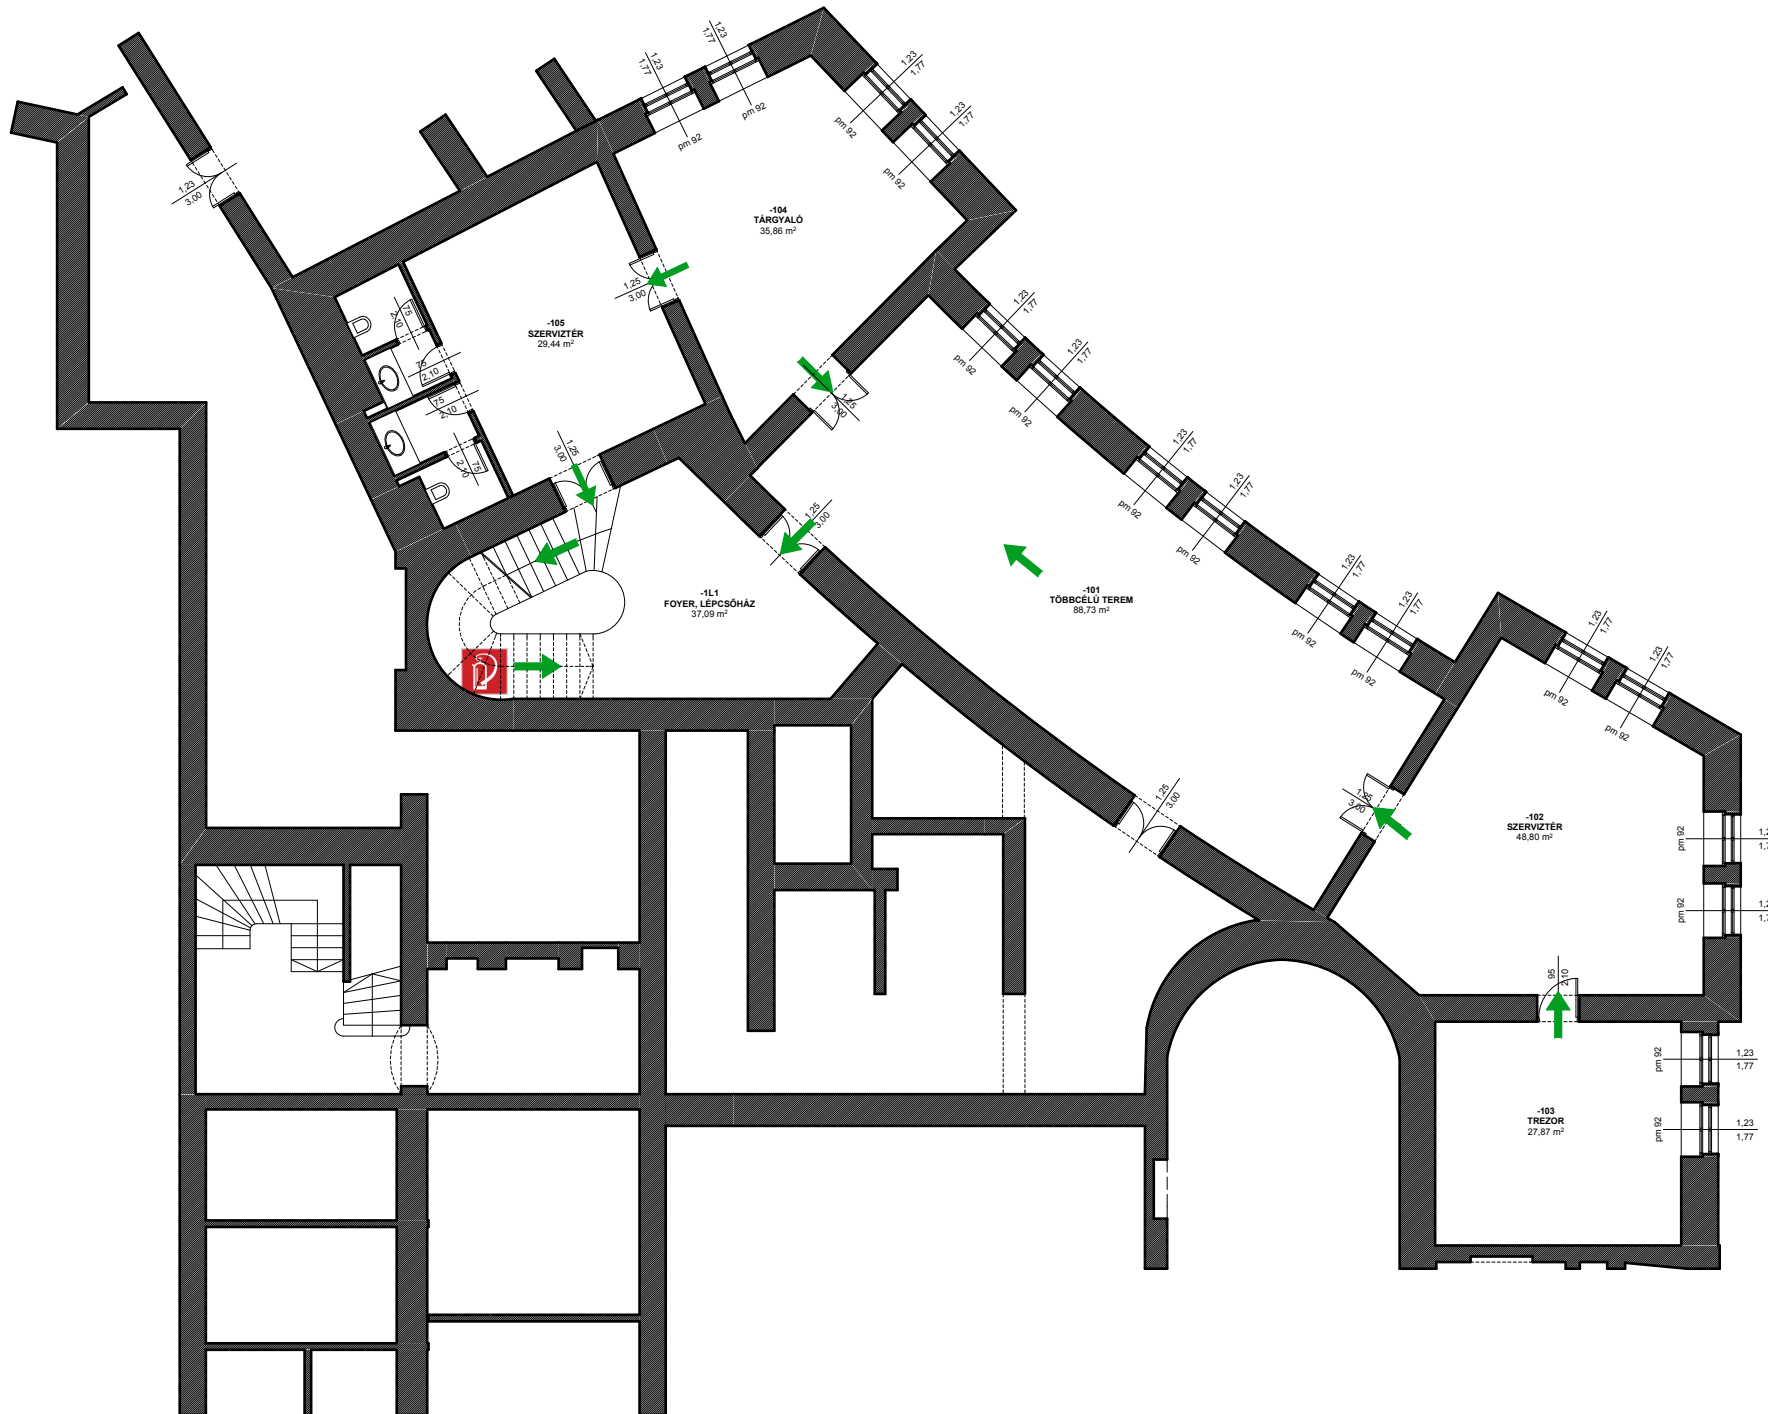


TŰZRIADÓ TERV FÖLDSZINTI ALAPRAJZ

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Kodály Zoltán Emlékmúzeum és Archívum
1062 Budapest, Andrásy út 87-89.
Hrsz.:29407/0/A/52


2018. október


Jelmagyarázat:


 menekülési útirány

 tűzoltó készülék


 tűzjelző központ


 tűzvédelmi főkapcsoló

 gáz főelzáró


 víz főelzáró

Tűzeset, káreset bejelentése:

 Tűzoltóság **105**

 Rendőrség **107**

 Mentők **104**

 Központi segélyhívó **112**

 Előkereti aknában

