

## **Tűzvédelmi Szabályzat**

4. számú melléklete

Semmelweis utcai Oktatási épülete

Népzene és Fúvós Tanszék

Budapest, Semmelweis utca 12.

## 1. Gazdálkodó szervezet alapadatai

**Gazdálkodó szervezet megnevezése:** Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem  
**Címe:** 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.

**Épület/Létesítmény megnevezése:** Semmelweis utcai Oktatási épület  
**Címe:** 1054 Budapest, Semmelweis utca 12.

## 2. Oktatási épület tűzvédelmi adatai

### 2.1. Rendeltetés:

Közösségi (oktatási épület) alaprendeltetésű.

### 2.2. Épület adottságai:

Az épület felépítése: pinceszint + földszint + I. emelet + II. emelet + tetőtér

Az épületben tanterem, irodák, előadóterem lettek kialakítva.

Az épületben egy lépcsőház került kiépítésre.

### 2.3. Befogadóképesség

Az épületben a tömegtartózkodásra szolgáló helyiség nem lett kialakítva.

### 2.4. Kiürítés, menekülés

Az épületben munkát végző munkavállalók és zeneakadémiai hallgatók menekülési képességüket tekintve önálló menekülésre képesek.

Átmeneti védett tér nem került kialakításra az épületben.

Az épület területén 50 főt meghaladó befogadó képességű terem, helyiség nincs kialakítva.

<b>Helyiségek maximális befogadóképességére vonatkozó adatok:</b>	
Kamaraterem terem	max. 40 fő

Az épület területére vonatkozóan a Zeneakadémia kiürítés számítás készítésére nem kötelezett.

## 3. Tűzoltó egységek beavatkozását segítő információk

Az épület megközelíthetősége:	Az épület főbejárata a Semmelweis utca felől megközelíthető.
Tűzoltó készülékek:	Az épület területén összesen 5 db 6 kg ABC porral oltó készülék található.
Falitűzcsap:	Nincs kiépítve
Az épület tűzvédelmi főkapcsolója:	Pinceszinten a gépészeti helyiségben
Az épület gázlezárója:	Pinceszinten, egy helyiségben a vízelzáróval.
Az épület vízelzárója:	Pinceszinten, egy helyiségben a gázlezáró.
Tűzjelző berendezés:	Nincs kiépítve
<b>Az épület gyülekezésre kijelölt helye:</b>	<b>A Semmelweis utca túl oldalán a járdán</b>

## 4. Használati szabályok

### 4.1. Tűzveszélyes tevékenység

Az épületben állandó tűzveszélyes tevékenységet nem lehet folytatni.  
Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet a Tűzvédelmi Szabályzat 24. szakaszában meghatározott feltételek szerint lehet végezni.

#### **4.2. Dohányzásra kijelölt helyek**

Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehetséges a Tűzvédelmi Szabályzat 27. szakaszában meghatározott feltételek szerint.

A kijelölt dohányzóhely(ek): Az épület előtt az utcán.

#### **4.3. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok**

Az épületben nem történik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag előállítása, forgalomba hozatala.

Az épületben elméleti és gyakorlati zeneoktatás folyik.

#### **4.4. Fűtőberendezések**

A fűtésrendszer hő központja az épület alagsorában lett kialakítva.

Meghibásodás esetén jelezni kell a hibát az Üzemeltetési és Beszerzési Osztálynak.

Az üzemeltetésre vonatkozó követelményeket a Tűzvédelmi Szabályzat 31. szakasza szabályozza.

### **5. Tűzterhelés, létesítményi tűzoltóság**

Meglévő adottság az épület tűzterhelési értéke, a 239/2011. (XI. 18.) Kormányrendelet 6. és a 2. melléklete alapján létesítményi tűzoltóság kialakítása nem követelmény.

### **6. Tűzriadó terv**

A többszörösen módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendelet 4.§ (1) pont (a) bekezdése alapján az Oktatási épület (1054 Budapest, Semmelweis utca 12.) Tűzriadó terv készítésére kötelezett.

A Tűz esetén teendők célja: egy esetleges tűz vagy káreset bekövetkezése esetén szükséges intézkedés sorozat megtétele, elkerülvén - vagy a legkisebb mértékre csökkentve - a személyi és tárgyi veszteséget, illetve károsodást.

#### **6.1. Tűzriadó terv gyakoroltatása**

A Tűzriadó gyakorlat megszervezése a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem üzemeltetési és beszerzési osztályvezető feladata.

Az üzemeltetési és beszerzési osztályvezető köteles a Tűzriadó tervben szereplő feladatokat évente legalább egyszer gyakoroltatni.

A tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell.

A végrehajtott gyakorlatról, illetve a tapasztalokról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a tűzvédelmi irattartóban kell elhelyezni.

#### **6.2. Tűz esetén teendők hatálya kiterjed az Oktatási épület:**

- teljes területére,
- műszaki üzemeltetését vezető személyekre,
- területén bármilyen okból tartózkodó személyekre.

### 6.3. Tűz esetén teendők oktatása

A „Tűz esetén teendőket” oktatás keretében meg kell ismertetni az Oktatási épület munkavállalóival.

A Tűz esetén teendőket az Oktatási épület bővítésekor, átépítésekor, valamint a tervet érintő építészeti, épületgépészeti átalakítások és a használatban bekövetkező változások esetén felül kell vizsgálni, és a szükséges módosításokat végre kell hajtani.

### 6.4. Tűzjelzés, riasztás módja

A tüzet észlelő személy köteles a tüzet jelezni a tűzoltóság felé, illetve az épület földszinti őrszolgálatának.

Az épület területén tartózkodók (munkavállalók, hallgatók, vendégek) riasztása az alábbiak szerint történhet:

- személyes észlelés esetén hangos **"TŰZ VAN! TŰZ VAN! Mindenkit felszólítok az épület azonnali elhagyására!"** kiáltással,

#### Munkaidőben:

A tüzet hangos szóval és a csengő szaggatott működésével kell jelezni az épületen belül. Tűz esetén telefonon értesíteni kell a Tűzoltóságot és a felsorolt személyeket, mely az őrszolgálat feladata.

Őrszolgálatot ellátó személy- és vagyonőr lehetőség szerint szaggatottan nyomja a csengőt, és felkészíti a kijáratot a leggyorsabb kiürítésre. (kapu kitárása)

#### Munkaszünet idején, munkaidőn kívül:

Tűz esetén a hozzá legközelebb lévő kézi tűzoltó készülékkel meg kell kezdenie a tűz oltását, megfékezését.

Tűz esetén telefonon értesíteni kell a Tűzoltóságot és a felsorolt személyeket.

<b>Gyülekezési hely: Az épülettől biztonságos távolságra az utcán (épület előtt).</b>
---

### 6.5. Segítségkérés, tájékoztatás

A tűz esetén értesítendő személyek és szervezetek riasztása elsődlegesen az Őrszolgálat feladata.

**A hivatásos tűzoltóság segélyhívó száma: 105; de az észlelt tűz jelezhető a 112-es telefonszámon is.**

Mentők értesítendőek a 104-es telefonszámon személyi sérülés, haláleset esetén, és a Rendőrség a 107-es telefonszámon, jelentős anyagi kár, haláleset, bűncselekmény gyanúja esetén.

A Tűzoltóság segélyhívó számát és a tűz esetén értesítendő személyek és szervezetek telefonszámait jól látható módon ki kell helyezni a porta helyiségben.

#### A jelzésnek tartalmaznia kell:

- **Az esemény pontos helye** (Pl. 1052 Budapest, Semmelweis utca 12.),
- **Az esemény leírása,**
- **Mit veszélyeztet,**
- **Emberélet van-e veszélyben,**
- **Megadjuk nevünk, telefonszámunk.**

A tűz jelzése és a kiürítés után a jelző személy köteles értesíteni a Műszaki igazgatót:

Név: Reményi Katalin

Telefonszám: +3630-328-9933

és az

Üzemeltetési és Beszerzési Osztály vezetőjét:

Név: Tomozi Gábor

Telefonszám: +3670-507-5812

### **6.6. Az épület elhagyása**

A tűz jelzését követően – illetve azzal egy időben – gondoskodni kell a terület azonnali kiürítéséről is.

A tűzriadó alkalmával az épületet lehetőleg a legrövidebb útvonalon kell elhagyni, és az épülettől távolabbi helyen kell gyülekezni az erre kijelölt helyen.

A menekülés során legyen figyelemmel környezetére, az arra rászorulókat a menekülésben segítse.

<b>A gyülekezési helyet a kiérkező tűzoltóság utasításáig TILOS elhagyni.</b>
---

**A gyülekezési helyen létszámellenőrzést kell tartani!**

### **6.7. Tűz esetén szükséges teendők**

Tőlünk elvárható mértékig magunk és környezetünk veszélyeztetése nélkül a szükség szerinti biztonságos beavatkozás pl: tűzoltó készülékkel próbáljuk meg eloltani a kezdeti tüzet!

#### **6.7.1. A tűz oltásában való közreműködés**

Az Oktatási épület területén minden dolgozó köteles öntevékenyen, késedelem nélkül intézkedni a tűzveszély elhárításában és a tűz oltásában.

- A tűz oltását lehetőleg a veszélyeztetett épületrész vagy szabadterület kiürítésével egyidejűleg kell megkezdeni.
- A tűz oltására az Oktatási épület területén elhelyezett tűzoltó készülékeket kell felhasználni.
- Tilos és életveszélyes, bármilyen villamos berendezés, elektromos működtetésű gép, eszköz - amennyiben nem történt meg a feszültségmentesítése - tüzének vízzel történő oltása.
- A tűz oltását - amíg az életveszély nélkül lehetséges - megszakítás nélkül folytatni szükséges, illetve a tűz terjedését akadályozni kell a tűzoltóság kiérkezéséig, vagy a tűz teljes eloltásáig.
- Amennyiben a tűzoltás élet veszélyeztetése nélkül nem végezhető tovább, úgy el kell hagyni a helységet. A helység elhagyásánál a helység ajtaját be kell csukni!

- A tűzoltóság kiérkezése után a további teendőket a tűzoltás vezető határozza meg.

### 6.7.2. Portaszolgálat feladata tűz esetén

A portaszolgálat feladata megegyezik nappali időszakban és az éjszakai időszakba. Intézkedik a tüzeset bejelentésére (Katasztrófavédelem és az üzemeltetési és beszerzési osztályvezető).

Elkezdi az épület kiürítésével kapcsolatos feladatokat.

Fogadja a kiérkező tűzoltókat és ismerteti az épület felépítését, kialakítását, valamint a kialakult helyzetet.

Ismerteti a főelzárók helyzetét:

- Tűzvédelmi főkapcsoló: **(helye:** pinceszint – gépészeti helyiség).
- Gázfőelzáró: **(helye:** pinceszinten - egyhelyen a vízelzáróval).
- Vízelzáró: **(helye:** pinceszinten - egyhelyen a gázfelzáróval).

### 6.7.3. Minden dolgozó, hallgató, és a területen tartózkodó feladata tűz esetén:

- az általa használt berendezéseket feszültség mentesíti;
- az épületben tartózkodókat, illetve az arra rászorulókat a menekülésben segíti;
- a helyiséget, illetve a veszélyeztetett területet a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a legrövidebb útvonalon elhagyja és a gyülekező helyre megy;
- a tűzoltás vezető utasításait követi, illetve végrehajtja;
- tűz esetén a dolgozók elsődleges kötelessége közreműködni a bajba jutottak, vagy bármely más okból az épületet elhagyni nem tudó személyek mentésében.

A kiürítés, mentés, tűzoltás során a tűzoltás vezető (tűzoltóság) intézkedéseit a jelenlévők kötelesek végrehajtani.

Alapszabályok a vészhelyzetben történő cselekvésre
--

- a füst alatt a padozat közelében kell maradni,
- sokat segíthet, ha az ember – mielőtt füsttel teli területen mozogna – valamit az arca elé tud tartani (bevizezett ruhát), ha ilyen nincs a közelben, akkor a száj és az orr elé helyezett ing, szalvéta, más ruhanemű a meneküléskor a légutaktól az ingerlő füstszecskéket távol tartja,
- ha a mennyezet alatt vastag, fekete füst gyűlt össze, gyorsan kell menekülni,
- tüzesetnél nem szabad késlekedni értékes tárgyak mentésével, az emberek mentéséről kell gondoskodni,
- ha a füst már a padlóig kiterjedt, meg kell próbálni egy másik menekülési utat találni,
- ha személy van bezárva, akkor közte és a tűz között be kell csukni minden lehetséges nyílászárót, az ajtók és az ablakok becsukása révén a tűz nem jut elegendő oxigénhez, így az égés lényegesen lassúbb lesz, másrészt a füst és a láng terjedését is akadályozzuk ezzel; a helyiségben található anyagokkal el kell tömíteni az ajtók réseit, ezzel megakadályozható a füst bejutása; ezt követően a helyiség ablakainak kinyitásával friss levegő áramolhat be; ha mindez fordítva történik az égés erősödhet,
- ha személy be van zárva, segítségért kell kiáltania, és közben körül kell néznie van-e másik menekülési út,

■ mentésre váró akasszon ki valamit, pl. inget, más ruhadarabot az ablakba, így jelezze a Tűzoltóság részére tartózkodási helyét.

### 6.8. A tűzoltás utáni teendők

A tűz eloltása és a tűzoltóság elvonulása után a helyszínt érintetlenül kell hagyni, amíg az illetékes hatóságok a tűzvizsgálatot el nem végzik. A tűzvizsgálat végrehajtásához a hatóság részére mindenki köteles a kért felvilágosítást megadni. A hatósági tűzvizsgálat befejezése után a helyreállítási munkákat meg kell kezdeni, gondoskodni kell az elhasznált tűzoltó eszközök és anyagok (pl. tűzoltó készülék stb.) pótlásáról.

### 6.9. FŐBB VESZÉLYFORRÁSOK, VÉDEKEZÉSI MÓDOK

Veszélyforrásnak az a tényező tekintendő, amely a tevékenységi környezetből, a munkaeszközből, a technológiából, az anyagból eredően veszélyezteteti a munkavállalók, a bent tartózkodó külső személyek testi épségét, egészségét, az anyagi javakat.

Veszélyforrás	Veszélyhelyzet	Következmény	Hatások	Védelmi módok
Villamos fogyasztó-, kapcsoló stb. berendezések	Berendezés meghibásodása, túlhevülése stb.	Elektromos zárlat, villamos ív	Tűzveszély, tűz	Áramtalanítás, áramszolgáltató értesítése, tűzoltás
Gázfogyasztó berendezések	Csővezeték, csővezeték-csatlakozások stb. sérülése, berendezések meghibásodása	Gázok kijutása helyiségbe (gázszivárgások)	Tűz- és robbanásveszély, tűz	Gáz főelzáró csap elzárása, szellőztetés, gázszolgáltató értesítése, áramtalanítás, tűzoltás <b>nyílt láng használata, szikrát okozó tevékenység végzése, elektromos kapcsolók működtetése tilos!</b>





### 6.10. Alaprajz

A menekülési útvonalterv a 1. függelék tartalmazza.











## Függelékek

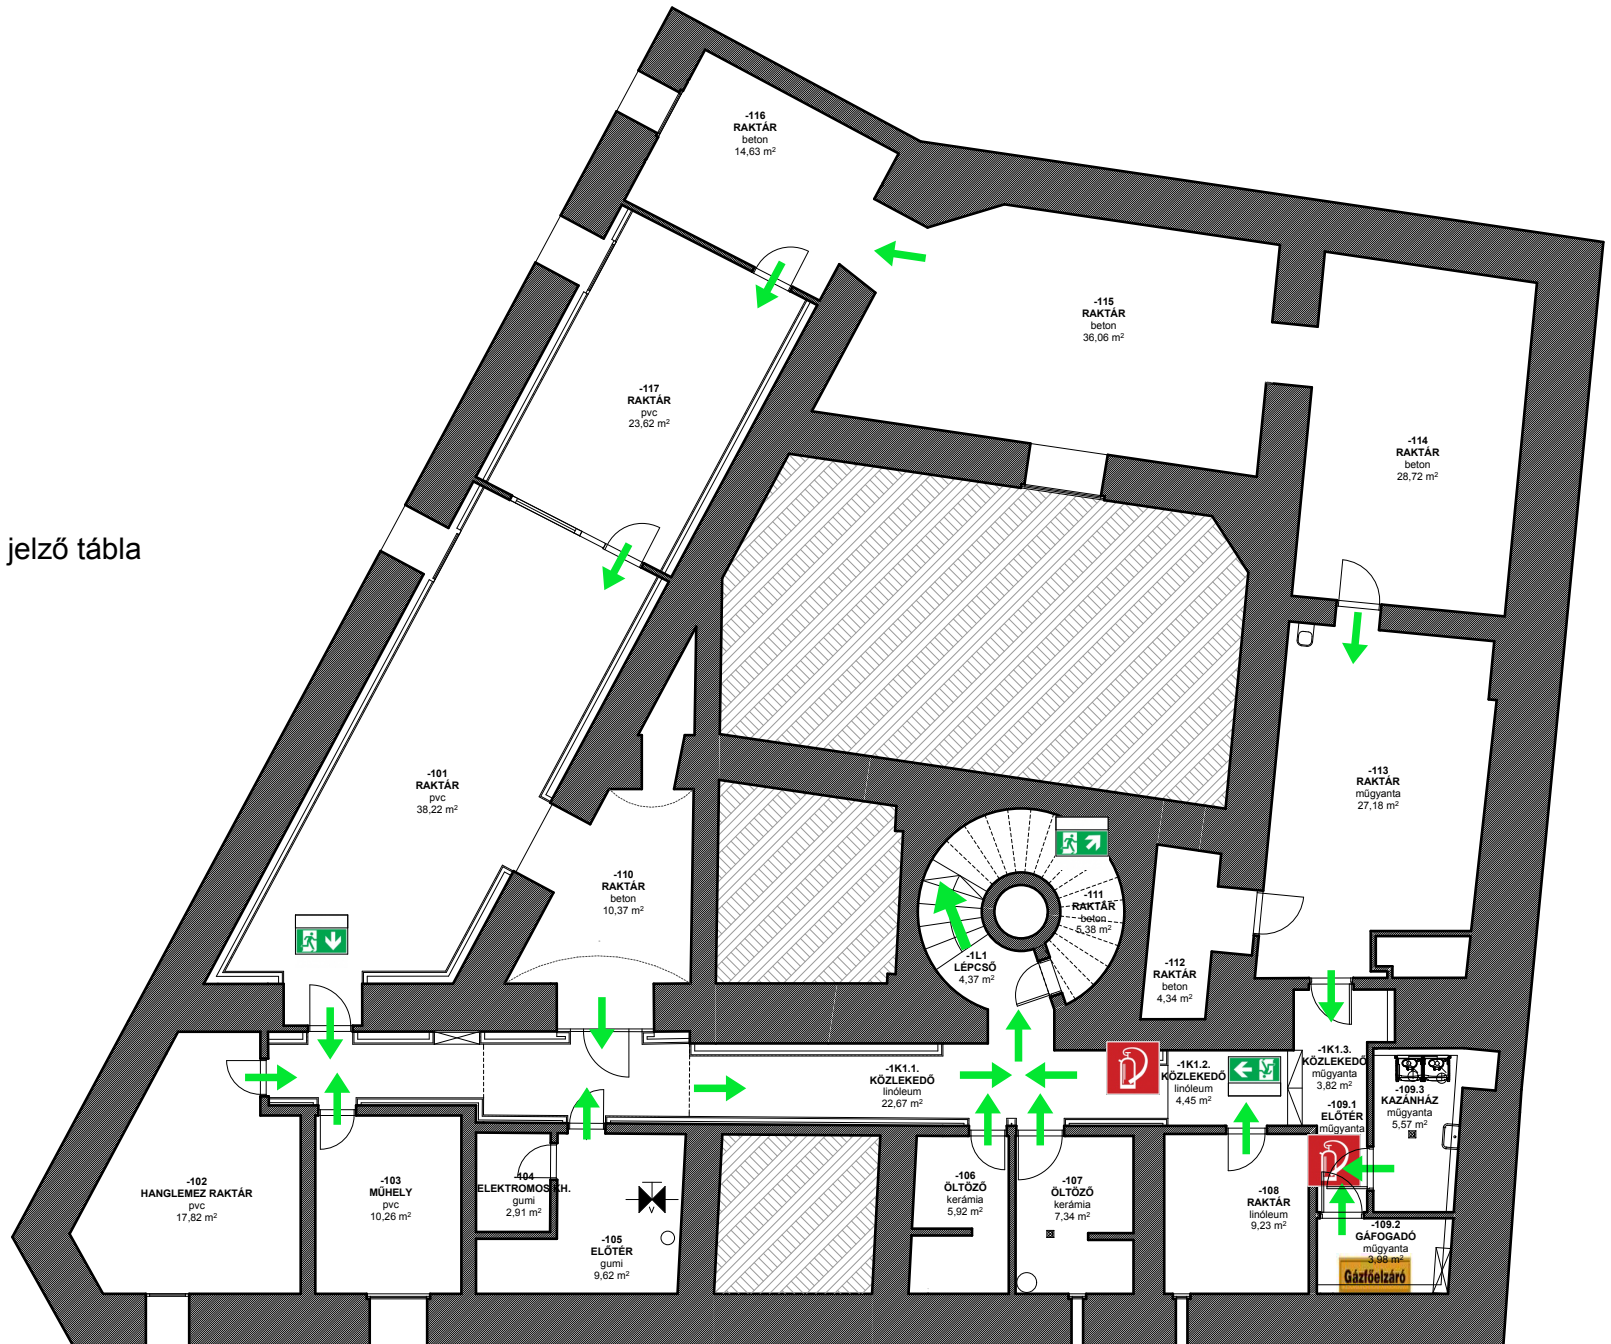
1. függelék Menekülési útvonalterv

## Tűzeset, káreset bejelentése:

	Tűzoltóság	105
	Rendőrség	107
	Mentők	104
	Központi segélyhívó	112

## Jelmagyarázat:

	menekülési útirány
	elektromos menekülési útvonal jelző tábla
	tűzoltó készülék
	fali tűzcsap
	telefon
	kijárat
	tűzvédelmi főkapcsoló
	gáz főelzáró
	víz főelzáró
	közterületi tűzcsap







# TŰZRIADÓ TERV PINCESZINTI ALAPRAJZ

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem  
Semmelweis utcai épület  
1052 Budapest, Semmelweis utca 12.  
hrsz.: 24275











2018. október



## Tűzeset, káreset bejelentése:

	Tűzoltóság	105
	Rendőrség	107
	Mentők	104
	Központi segélyhívó	112

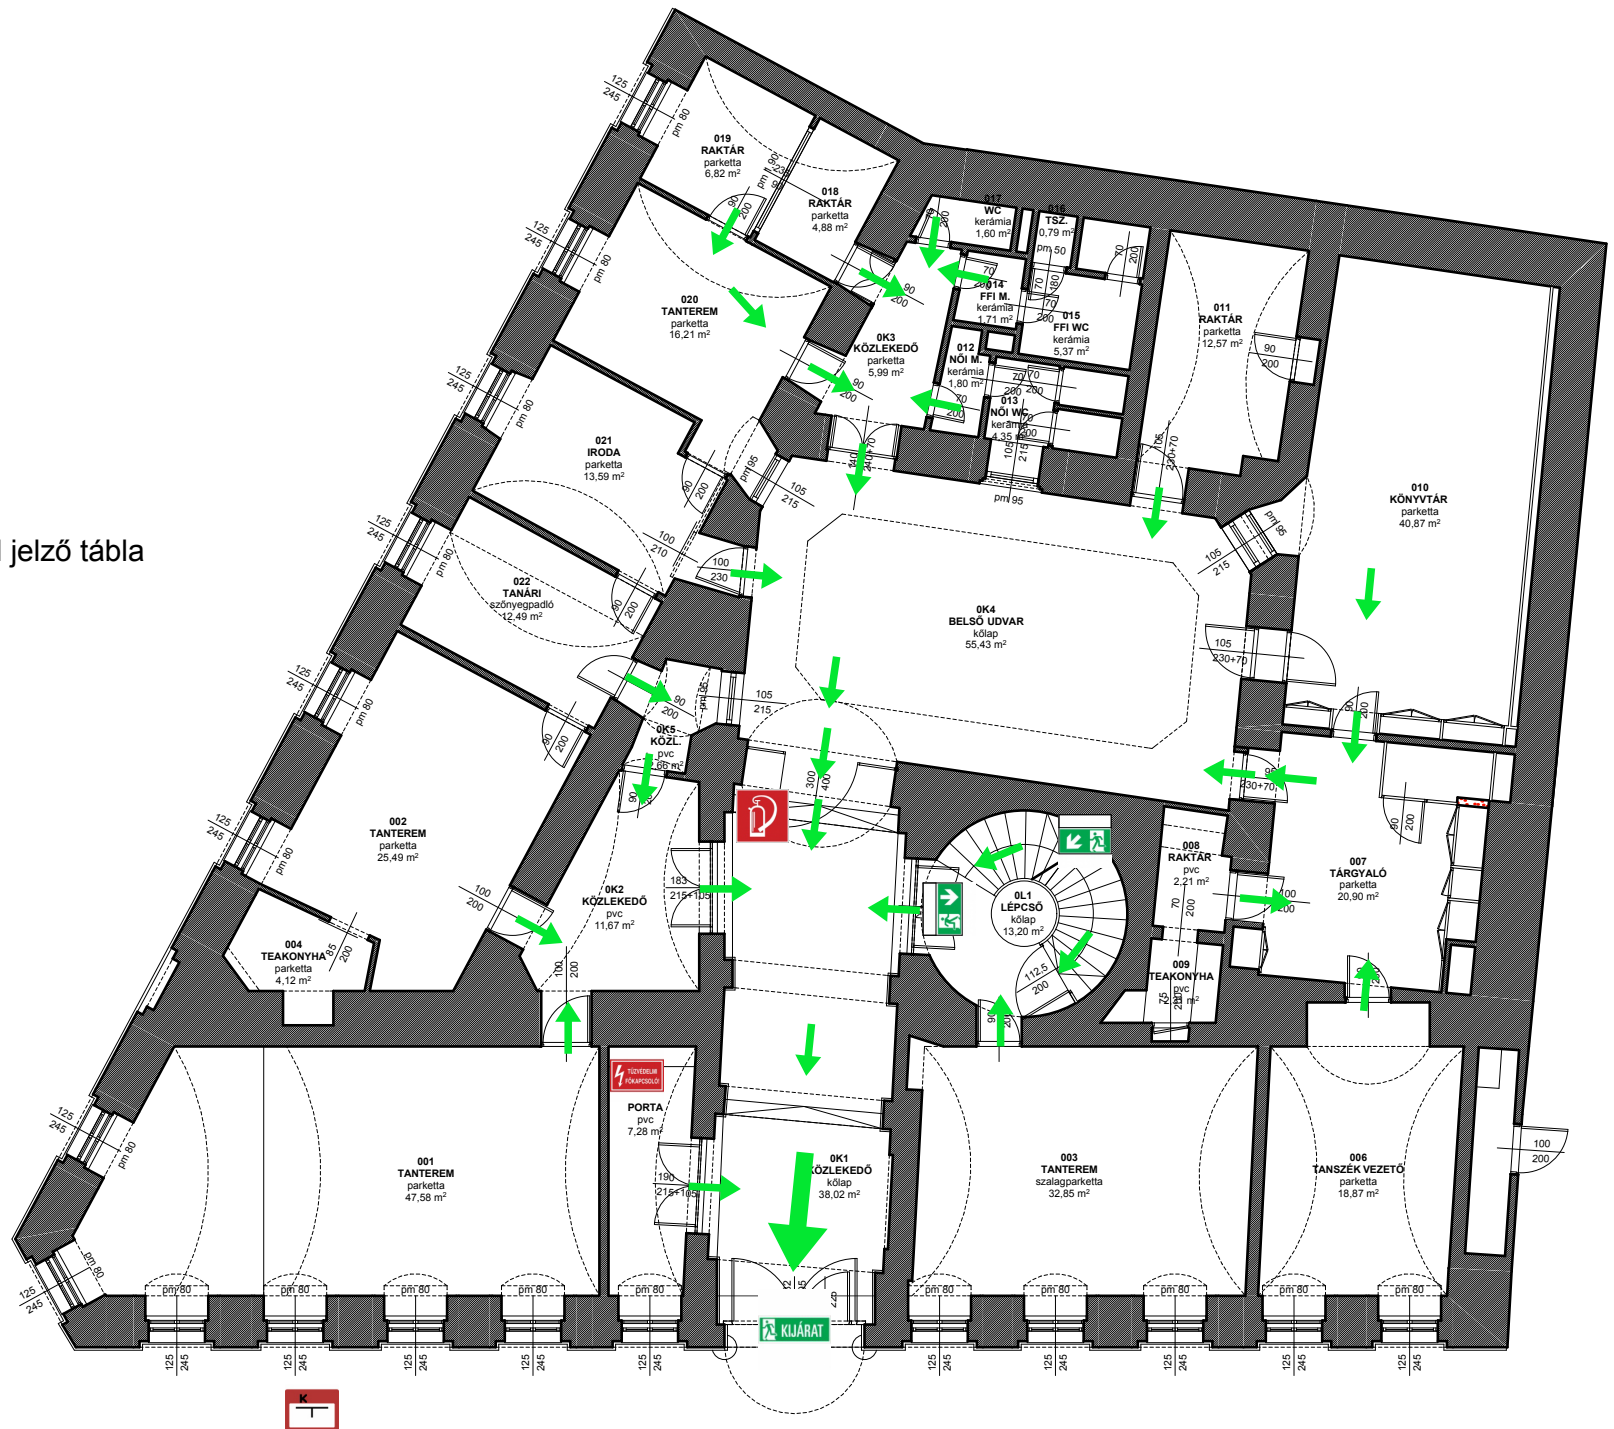
## Jelmagyarázat:

	menekülési útirány
	elektromos menekülési útvonal jelző tábla
	tűzoltó készülék
	fali tűzcsap
	telefon
	kijárat
	tűzvédelmi főkapcsoló
	gáz főelzáró
	víz főelzáró
	közterületi tűzcsap





# TŰZRIADÓ TERV FÖLDSZINTI ALAPRAJZ

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem  
Simmelweis utcai épület  
1052 Budapest, Semmelweis utca 12.  
hrsz.: 24275











2018. október



## Tűzeset, káreset bejelentése:

	Tűzoltóság	105
	Rendőrség	107
	Mentők	104
	Központi segélyhívó	112

## Jelmagyarázat:

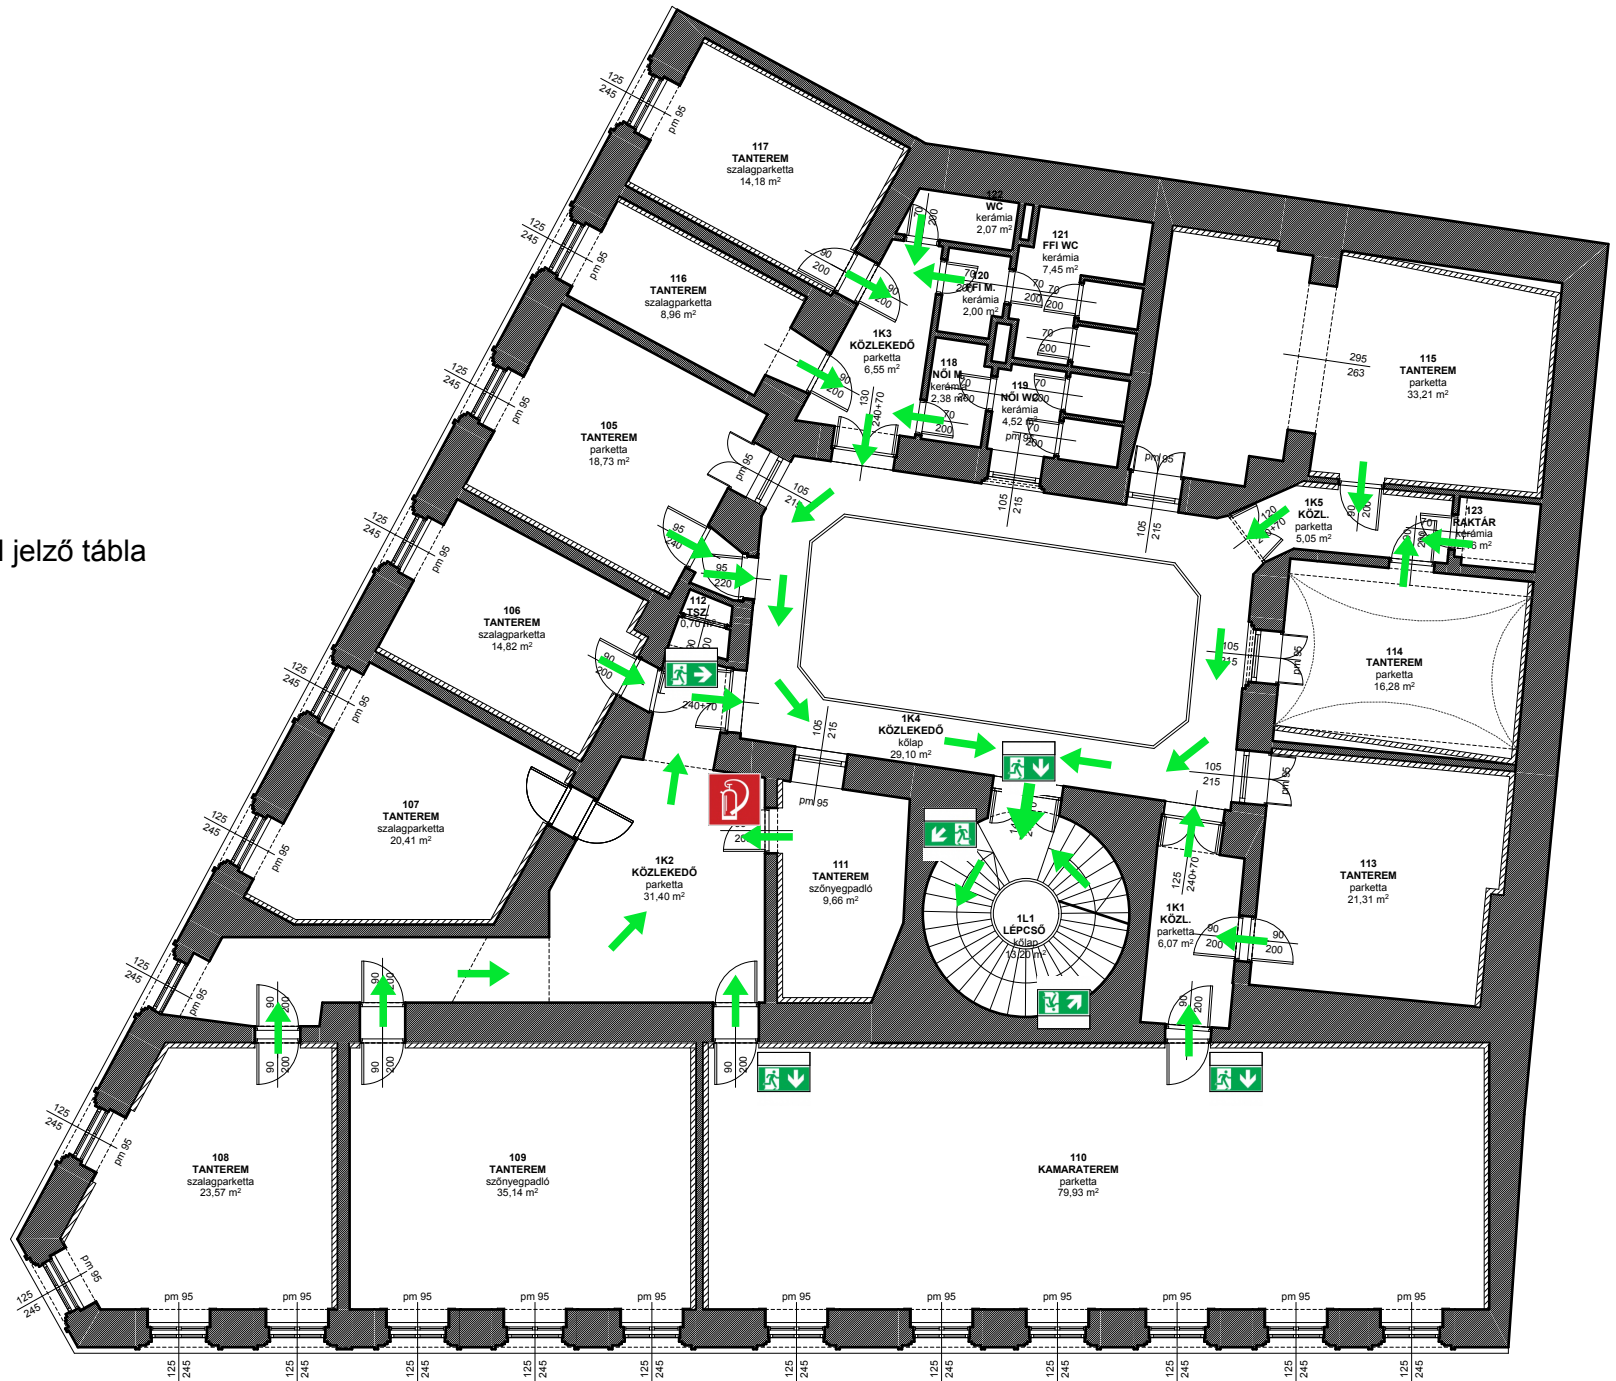
	menekülési útirány
	elektromos menekülési útvonal jelző tábla
	tűzoltó készülék
	fali tűzcsap
	telefon
	kijárat
	tűzvédelmi főkapcsoló
	gáz főelzáró
	víz főelzáró
	közterületi tűzcsap

# TŰZRIADÓ TERV





## 1. EMELETI ALAPRAJZ

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem  
Simmelweis utcai épület  
1052 Budapest, Semmelweis utca 12.  
hrsz.: 24275











2018. október



## Tűzeset, káreset bejelentése:

	Tűzoltóság	105
	Rendőrség	107
	Mentők	104
	Központi segélyhívó	112

## Jelmagyarázat:

	menekülési útirány
	elektromos menekülési útvonal jelző tábla
	tűzoltó készülék
	fali tűzcsap
	telefon
	kijárat
	tűzvédelmi főkapcsoló
	gáz főelzáró
	víz főelzáró
	közterületi tűzcsap

# TŰZRIADÓ TERV

## 2. EMELETI ALAPRAJZ

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem  
Simmelweis utcai épület  
1052 Budapest, Semmelweis utca 12.  
hrsz.: 24275

2018. október

